

# 経営比較分析表（令和6年度決算）









高知県 三原村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	簡易水道事業	C4	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり客単料金(円)	
-	60.70	99.85	2,178	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,355	85.37	15.87
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,340	53.44	25.07

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

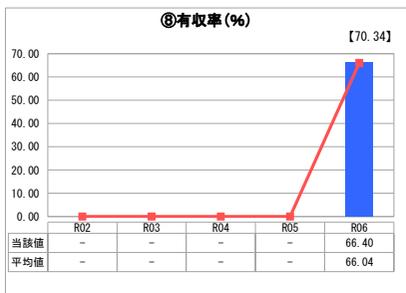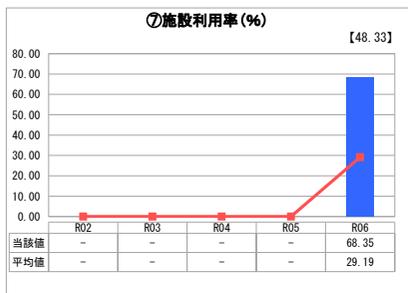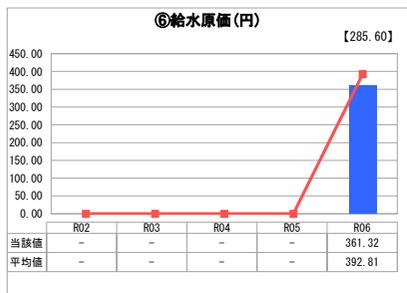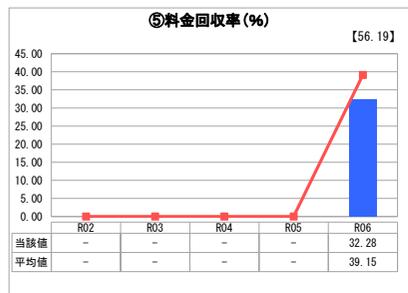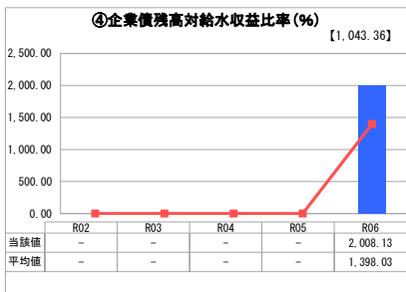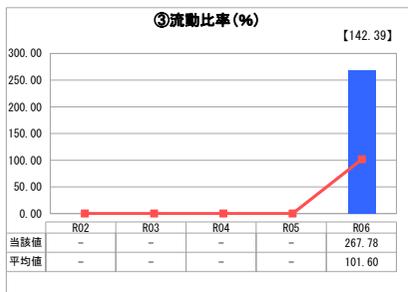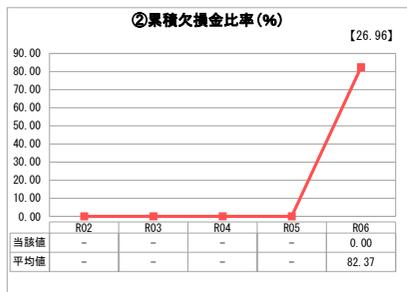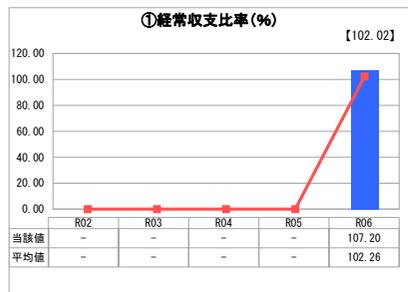

## 2. 老朽化の状況

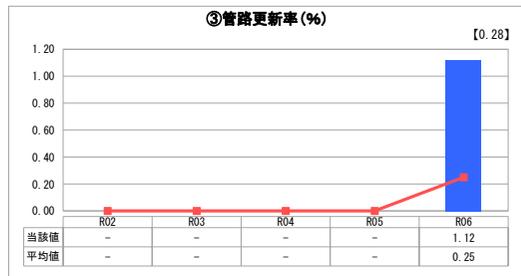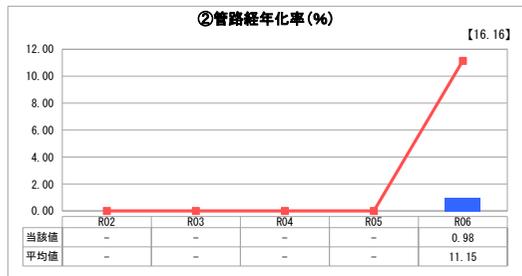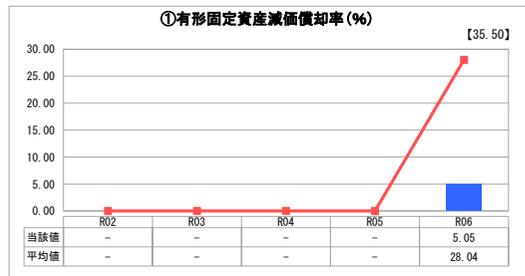

## 分析概

### 1. 経営の健全性・効率性について

給水人口が少ないため総収益が少なく、管路延長が人口の割に長いため経費もかさみ、有収率は全国平均値を下回り、単年度赤字であることにより、水道料金の改定を踏まえた経営改善に向けた取組みが必要であると考えられる。

### 2. 老朽化の状況について

管路については布設後30年以上経過した老朽管もあり、漏水量が多いため多くの弊害が出ている。また、管路の老朽化により管の布設替えが必要となっているが、工事費用が年々増加しており、管路更新が進んでいない。水道業務に従事するものが1名のみであり、その1名も兼業で行っているため、増員が必要であるが、職員数にも限りがあり職員を配置することが難しい。定期的な水道メーターの更新や、水道管理費用が増加しており、料金収入だけの運営が難しく情勢に応じた料金改正も必要となっている。このような状況を踏まえ、水道事業の現状の分析を行い、将来の水需要量に見合った施設整備計画（長寿命化計画の策定）及び財政収支計画に基づいた経営改善に向けた取組みが必要である。

### 全体総括

今後は人口の減少に伴い年間総有収水量は減少していくと考えられる。また、管路の老朽化により管の布設替えが必要となっているが、工事費用が年々増加しており、管路更新が進んでいない。水道業務に従事するものが1名のみであり、その1名も兼業で行っているため、増員が必要であるが、職員数にも限りがあり職員を配置することが難しい。定期的な水道メーターの更新や、水道管理費用が増加しており、料金収入だけの運営が難しく情勢に応じた料金改正も必要となっている。このような状況を踏まえ、水道事業の現状の分析を行い、将来の水需要量に見合った施設整備計画（長寿命化計画の策定）及び財政収支計画に基づいた経営改善に向けた取組みが必要である。